


DESPIECE DE VIGAS AEREAS N + 2.85



ESC. 1 : 50

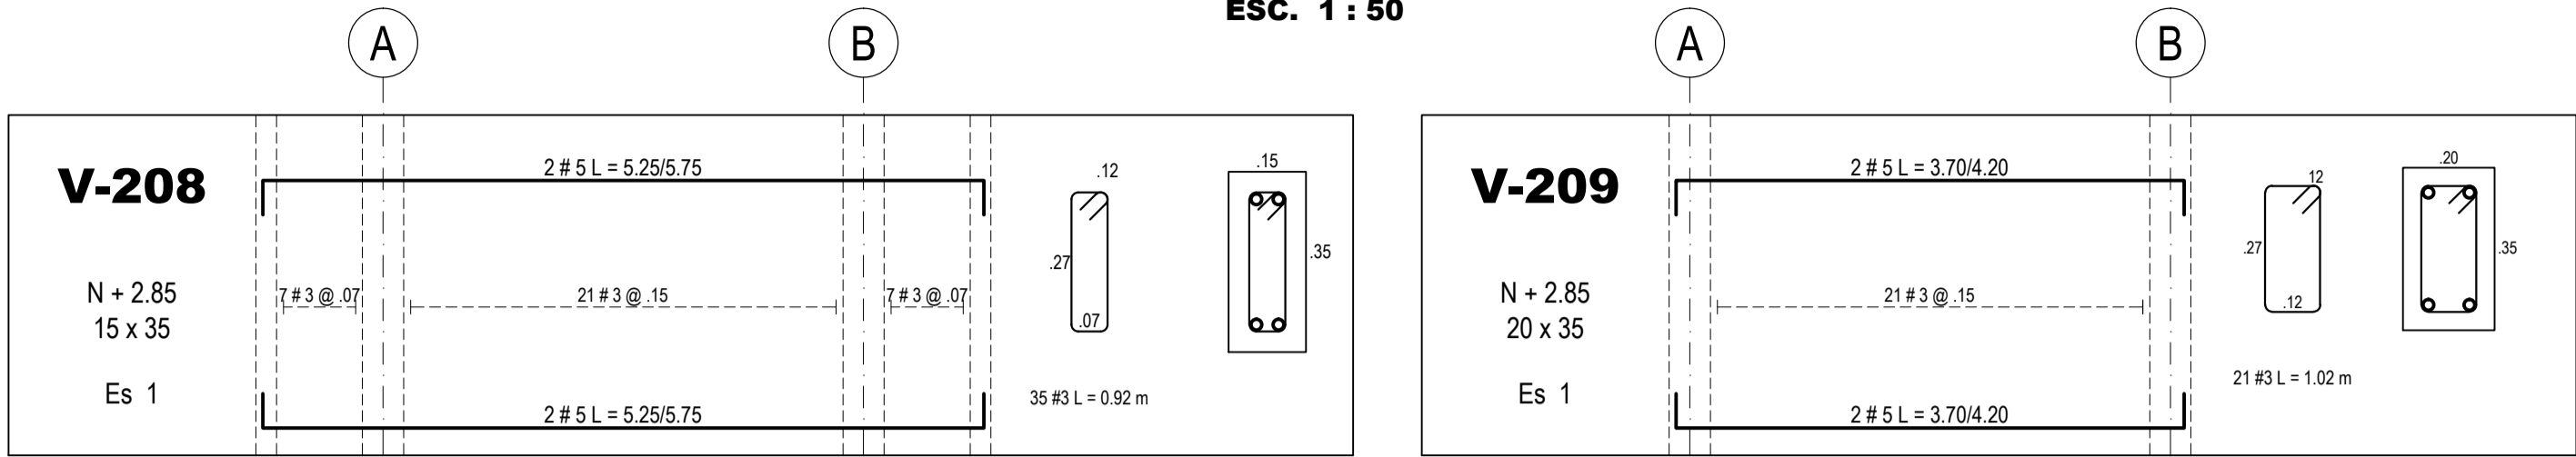

ESPECIFICACIONES		NOMENCLATURA REFUERZO			
CONCRETO:	f <sub>c</sub> = 3.000 PSI COLUMNAS f <sub>c</sub> = 3.000 PSI VIGAS Y DEMÁS	Nº VARILLA	DIAM. PULG.	LONGITUD GANCHOS (mts)	TRASLAPOS MIN (mts)
ACERO:	f <sub>y</sub> = 60.000 PSI	2	1/4	10	45
		3	3/8	15	55
		4	1/2	20	70
		5	5/8	25	85
		6	3/4	30	125
		7	7/8	35	140
		8	1	40	180


DESPIECE DE VIGAS AEREAS N + 4.65

ESC. 1 : 50

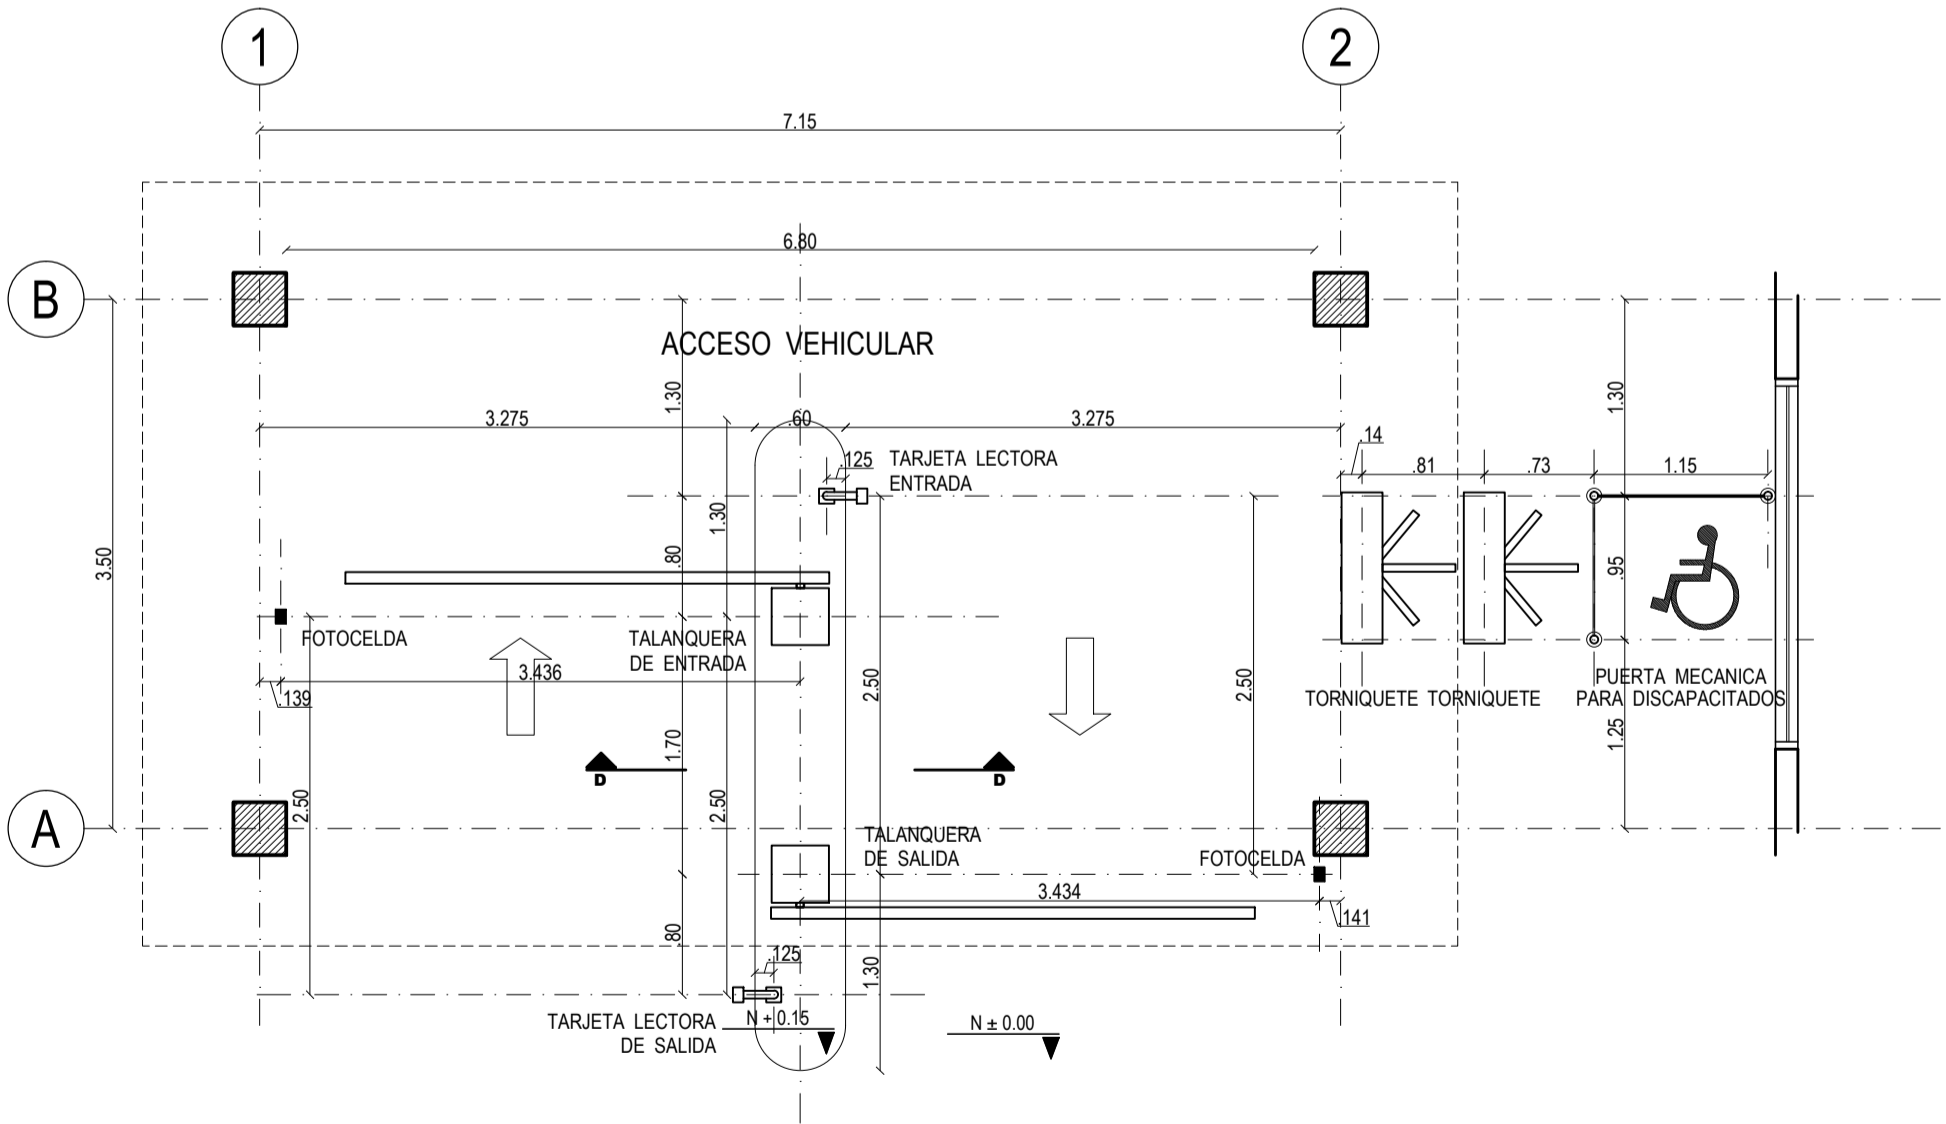
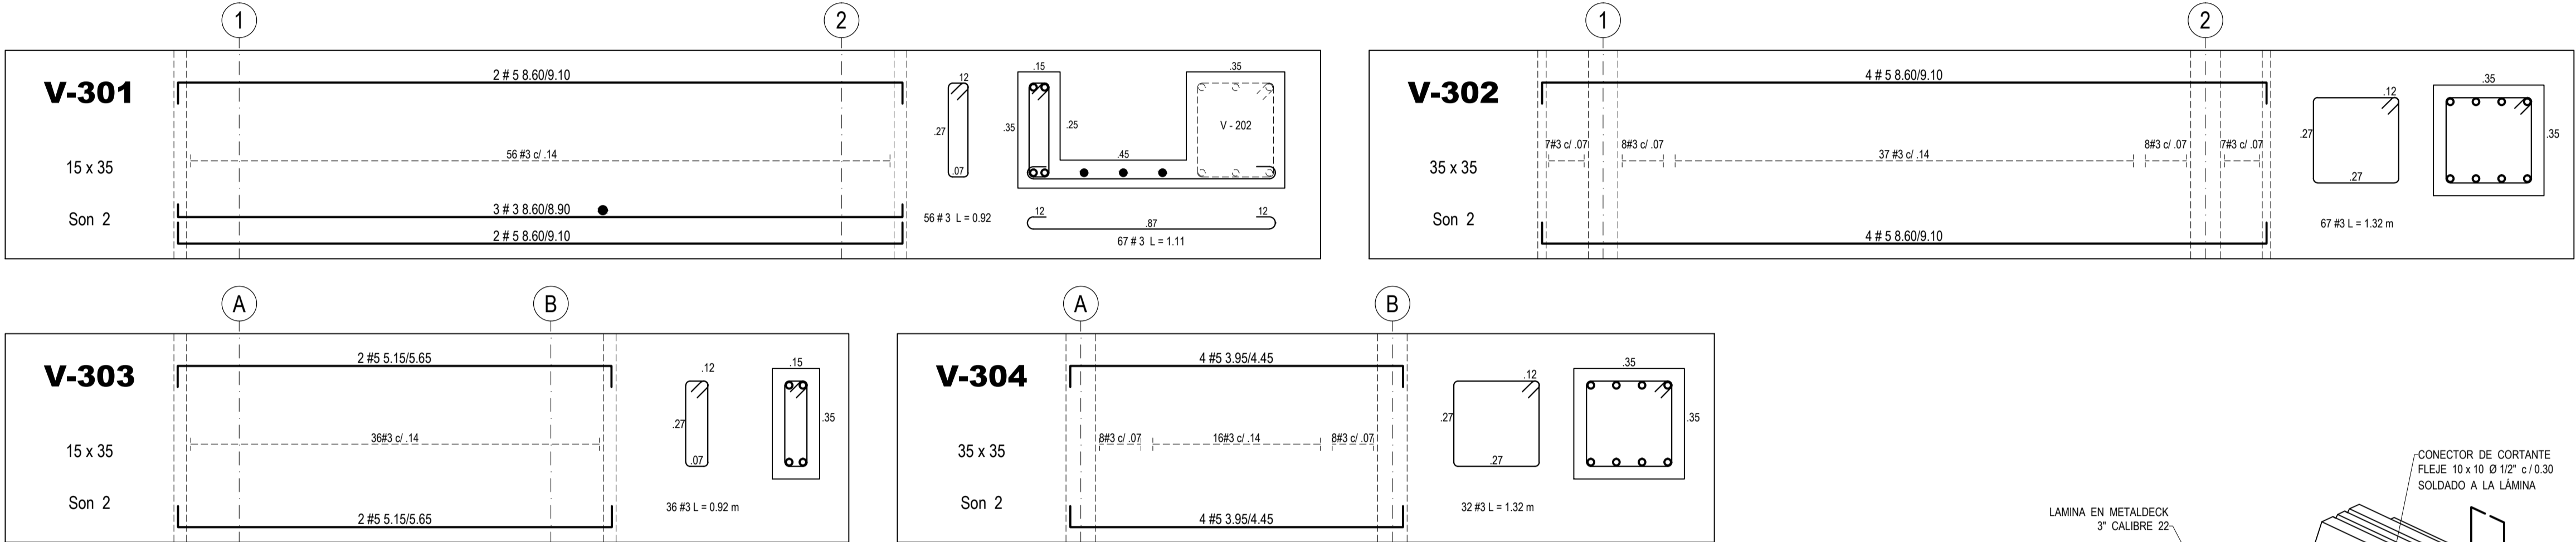


IMPLANTACION DE EQUIPOS

ESC. 1 : 50

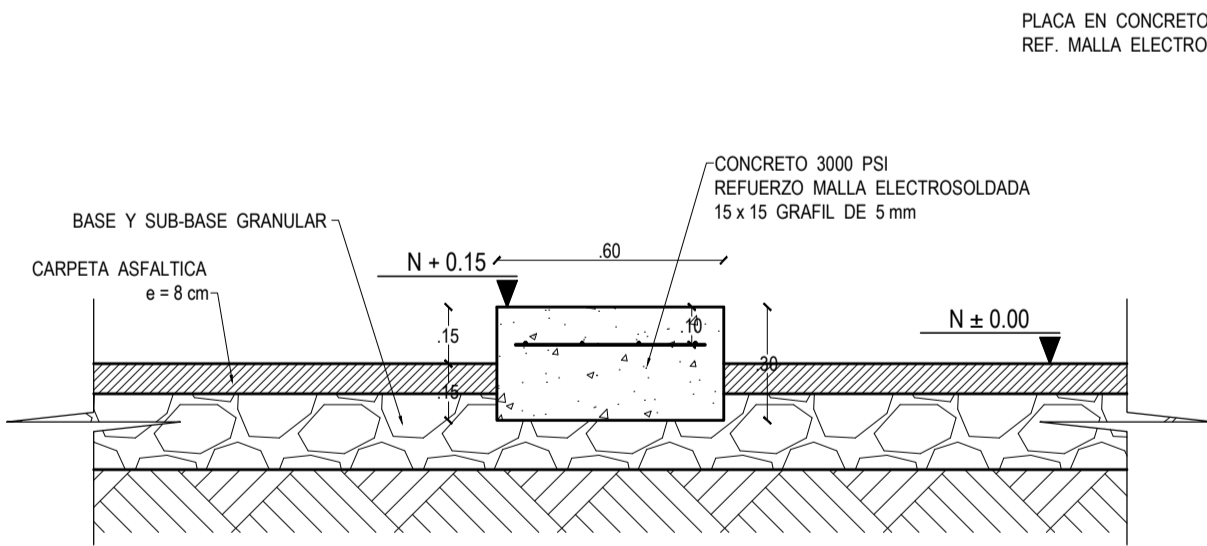

CORTE D - D  
ESC. 1 : 20

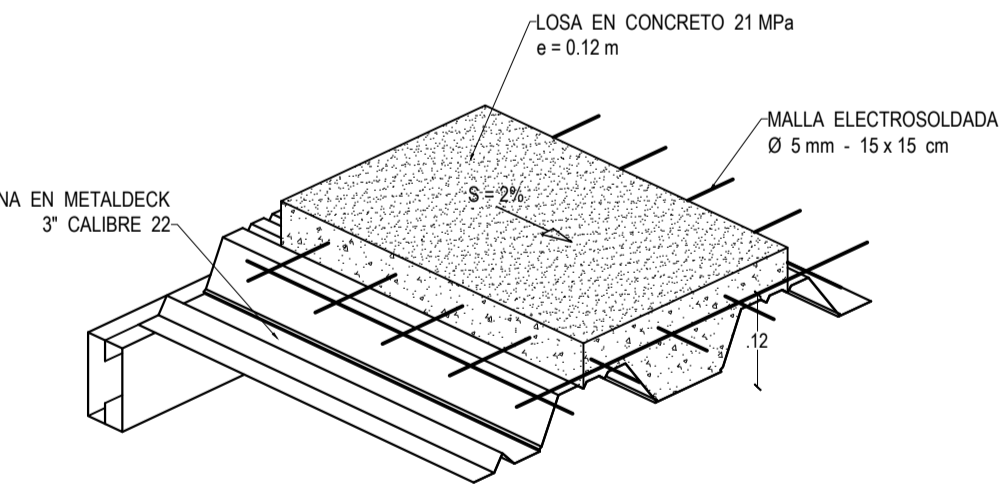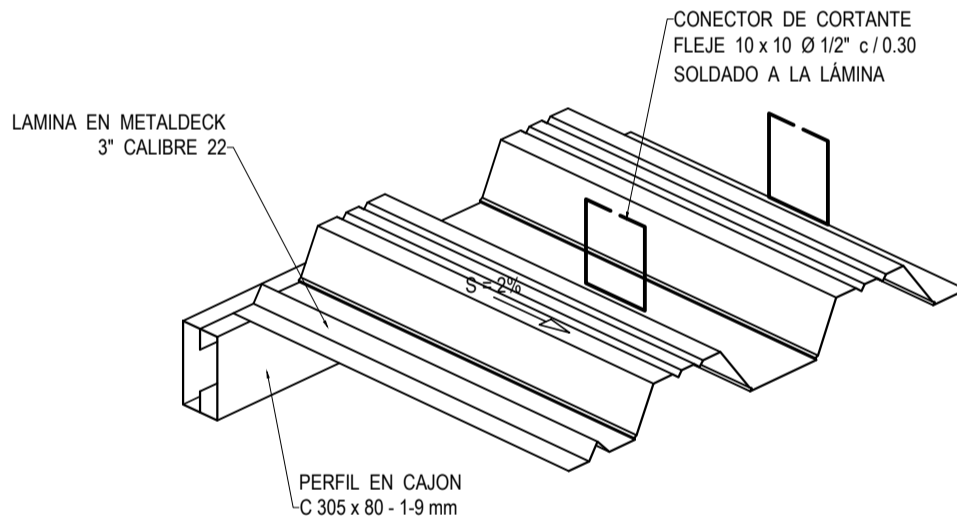

DETALLE PLACA EN METALDECK  
SIN ESCALA

NOTA DEL CALCULISTA: La responsabilidad sobre los diseños estructurales se mantiene siempre y cuando la construcción se realice en su integridad de acuerdo a los presentes planos.