





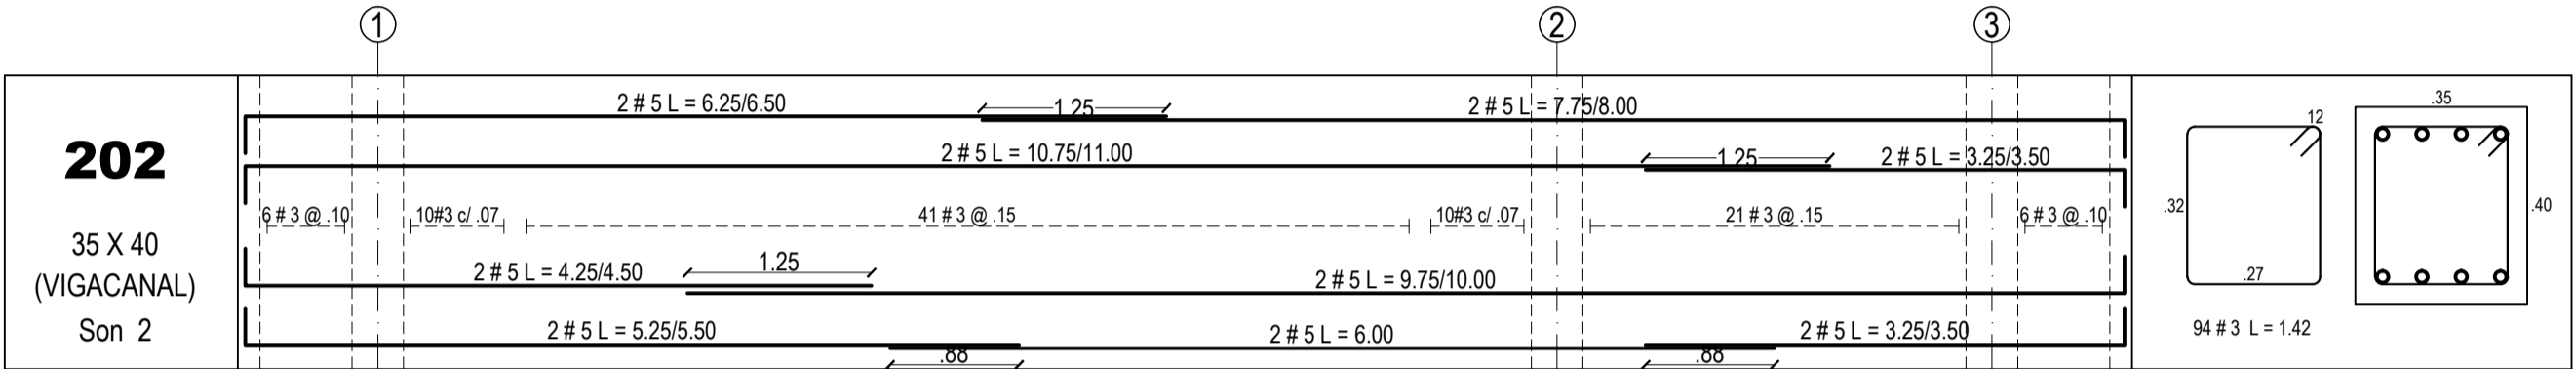



DESPIECE VIGAS AEREAS
ESC. 1 : 50



DETALLE PLACA EN METALDECK
SIN ESCALA



DETALLE CCONFINAMIENTO
DE PARAPETOS
ESC. 1 : 20



PLANTA LOCALIZACION CONFINAMIENTOS DE PARAPETOS
ESC. 1 : 50

ESPECIFICACIONES		NOMENCLATURA REFUERZO			
CONCRETO:	$f_c = 3.000$ PSI COLUMNAS $f_c = 3.000$ PSI VIGAS Y DEMÁS $f_y = 60.000$ PSI	No. VARILLA	DIAM. PULG.	LONGITUD MIN. (mts)	TRASLAPOS MIN. (mts)
ACERO:		2	1/4	10	45
		3	3/8	15	55
		4	1/2	20	70
		5	5/8	25	85
		6	3/4	30	125
		7	7/8	35	140
		8	1	40	180

NOTA DEL CALCULISTA: La responsabilidad sobre los diseños estructurales se mantiene siempre y cuando la construcción se realice en su integridad de acuerdo a los presentes planos.