


REDES DE FUERZA (TOMAS)

NOTAS:

- TODA LA DUCTERIA ES DE Ø 3/4" PVC TIPO PESADO
- CADA TALANQUERA TIENE UNA TOMA DOBLE REGULADA COLOR NARANJA, TIPO HOSPITALARIO Y UNA TOMA NO REGULADA
- CADA TORNQUETE REQUIERE UNA TOMA DOBLE REGULADA COLOR NARANJA, TIPO HOSPITALARIO

CONVENCIONES

- T-G TABLERO DE CIRCUITOS GENERAL
- T-R TABLERO DE CIRCUITOS REGULADOS
- LAMPARA 60x60 4 TUBOS 17 W, FLUORESCENTE
- LUMINARIA EN TECHO, TIPO BALA
- Ⓜ TOMA NO REGULADA
- Ⓜ TOMA REGULADA
- DUCTO ELECTRICO
- DUCTO PARA DATOS
- DUCTO PARA EMERGENCIA
- ZONA VERDE

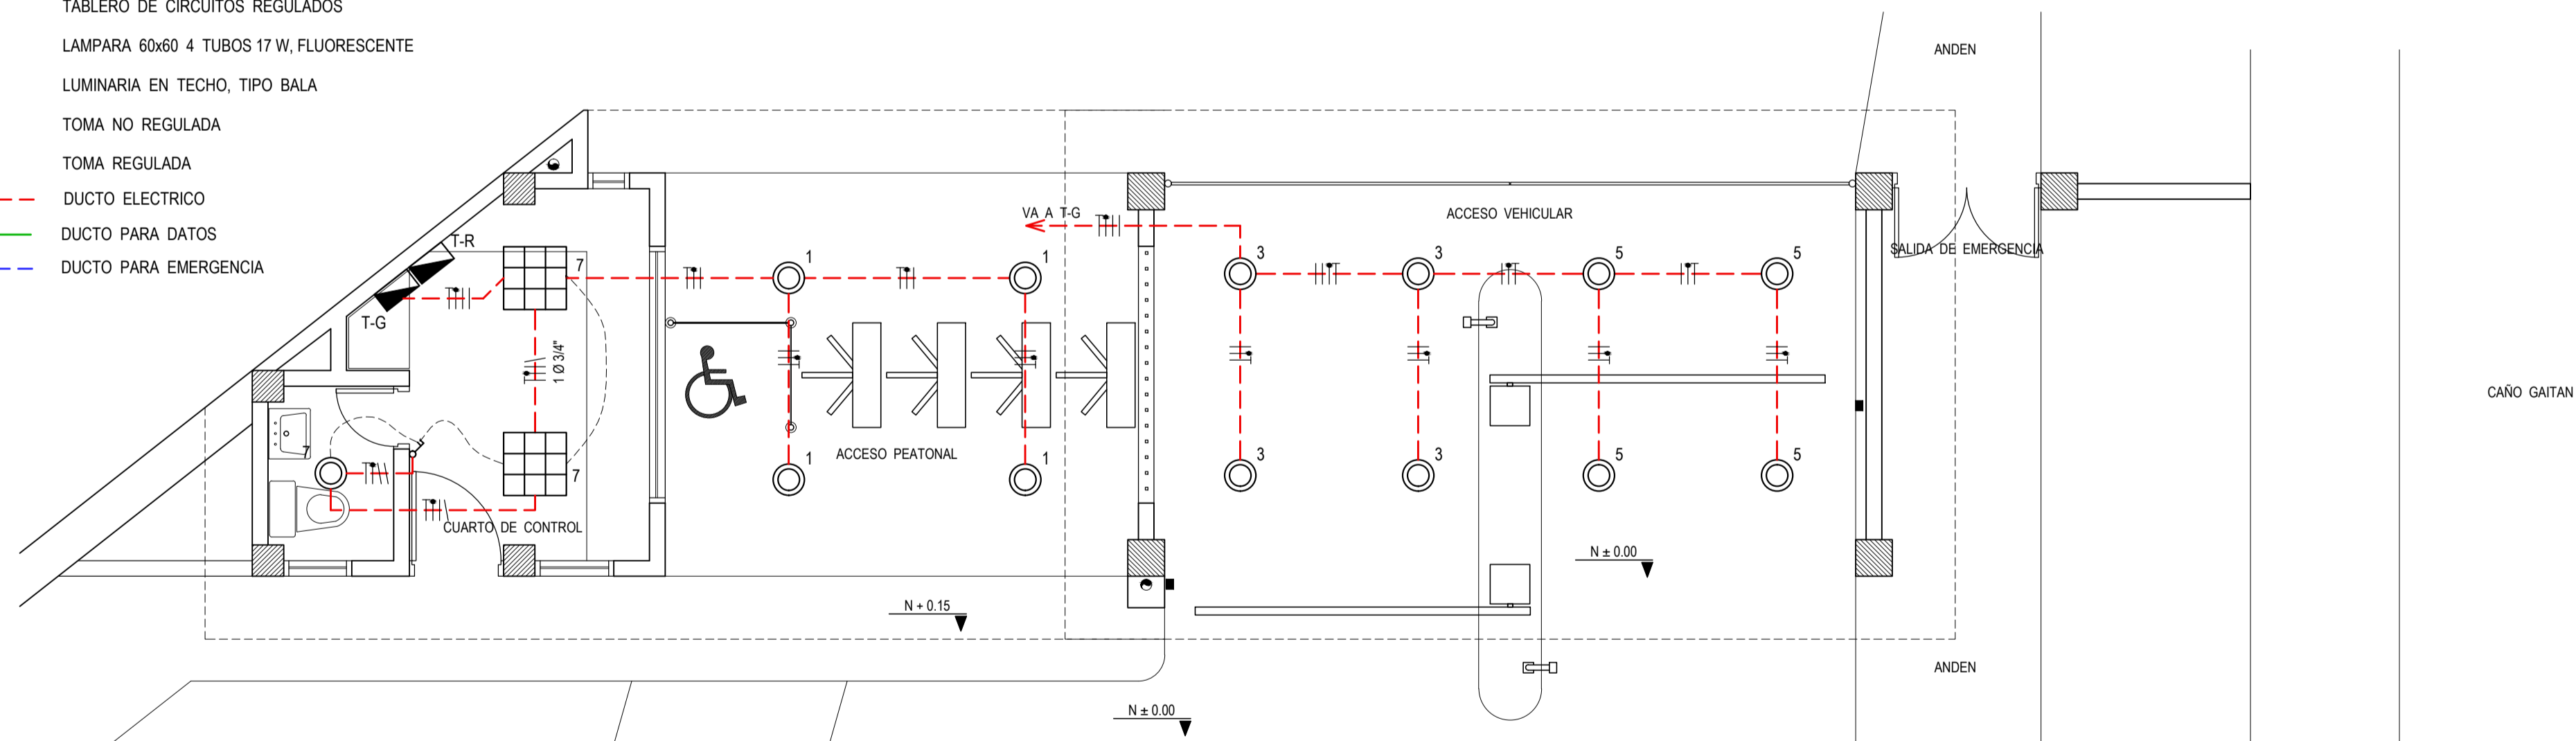

REDES DE ALUMBRADO

PL. No.	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA OFICINA DE PLANEACION	PROYECTO: SISTEMA CONTROL DE ACCESOS PEATONAL Y VEHICULAR UPTC CEDE CENTRAL AV. NORTE No. 39 - 115 - TUNJA	REP. LEGAL: Dr. GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ A. RECTOR	APROBACION:	DISEÑO: RAFAEL HUMBERTO ALBA ESPINOSA ING. CIVIL, M.P. 15202-148509 BYC OFICINA DE PLANEACION UPTC	ESPECIFICACIONES:	CONTENIDO: RAFAEL AZULA REDES DE FUERZO (TOMAS) REDES DE ALUMBRADO	OBSERVACIONES:	ESCALA: 1:50 FECHA: JUNIO DE 2013	PL. No. 4 de 5 INSTALAC.
---------	---	---	---	-------------	---	-------------------	---	----------------	--	--------------------------------